



Katalógový list

AFO 01.L

Závesná nerezová pitná fontána s napúšťaním fliaš

AFO 01.L je nerezová závesná pitná fontána (pítka) moderného dizajnu s tlačným ventilom a jednoduchým ovládaním. Pítka je doplnené druhým ramienkom na napúšťanie fliaš/pohárov. Voda tečie počas stlačenia ventilu a ešte nastavenú dobu po jeho pustení, čím dochádza k opláchnutiu trysky. Prívod vody je prevedený flexibilnou hadicou, sifón je tvorený pružnou flexibilnou spojkou. Pružné prevedenie prívodu vody a odpadu umožňuje variabilné a bezproblémové pripojenie pítka a jeho jednoduchú demontáž. Nerezová pitná fontánka AFO 01. L je vhodná najmä do škôl, zdravotníckych a kúpeľných zariadení, na športoviská, ihriská a ďalšie verejné priestory.

Pítka **AFO 01.L** je vyrobené z nerezovej ocele triedy AISI 304. Verzia **AFO 01.CLL** je vyrobené z nerezovej ocele triedy AISI 316, vhodné do prostredia s vyššou koncentráciou chlóru.

Na ošetrovanie výrobkov z nerezu odporúčame používať prípravok Würth – konzervácia (obj . č. 0893 121 K), čistenie (obj . č. 893 121 I).



Kompletná dodávka

- telo pitnej fontány s integrovanou miskou...1 ks
- hmoždinka d 10...4 ks
- skrutka 6x50...4 ks

Typové prevedenia

- AFO 01.L nerezová pitná fontána s tlačným ventilom a ventilom na napúšťanie fliaš/pohárov AISI 304
- AFO 01.CLL nerezová pitná fontána s tlačným ventilom a ventilom na napúšťanie fliaš/pohárov AISI 316

Technické detaily

- prívod vody G 1/2" vnútorný závit
- tlak vody 0,2 – 0,6 MPa odporúčaný 0,3 MPa
- odpad d = 40 mm




- vnútorný rozmer misky d = 245 mm
- celkové rozmery 280 x 340 x 570 mm
- hmotnosť 5,45 kg

Požiadavky na stavebnú pripravenosť

- Pripravený prívod vody – G 1/2" podľa schémy
- V prívode vody musí byť použitý filter s jemným sitkom (100 mikrónov) na odstránenie mechanických nečistôt z vody, ktorým sa výrazne zvýši spoľahlivosť tlačného ventilu .
Poškodenie mechanizmu z dôvodu vniknutia nečistôt nie je predmetom reklamácie.
- Pripravený odpad pre novodurovú flexibilnú spojku d = 40 mm

Vzhľadom k pružnému prevedeniu prívodu a odpadu pítka sú pripojovacie kóty na obrázku iba doporučené. Prívod a odpad je možné vyviesť podľa potreby, v medziach pohyblivých prívodov pítka a voľného priestoru v zadnej časti.

Schéma

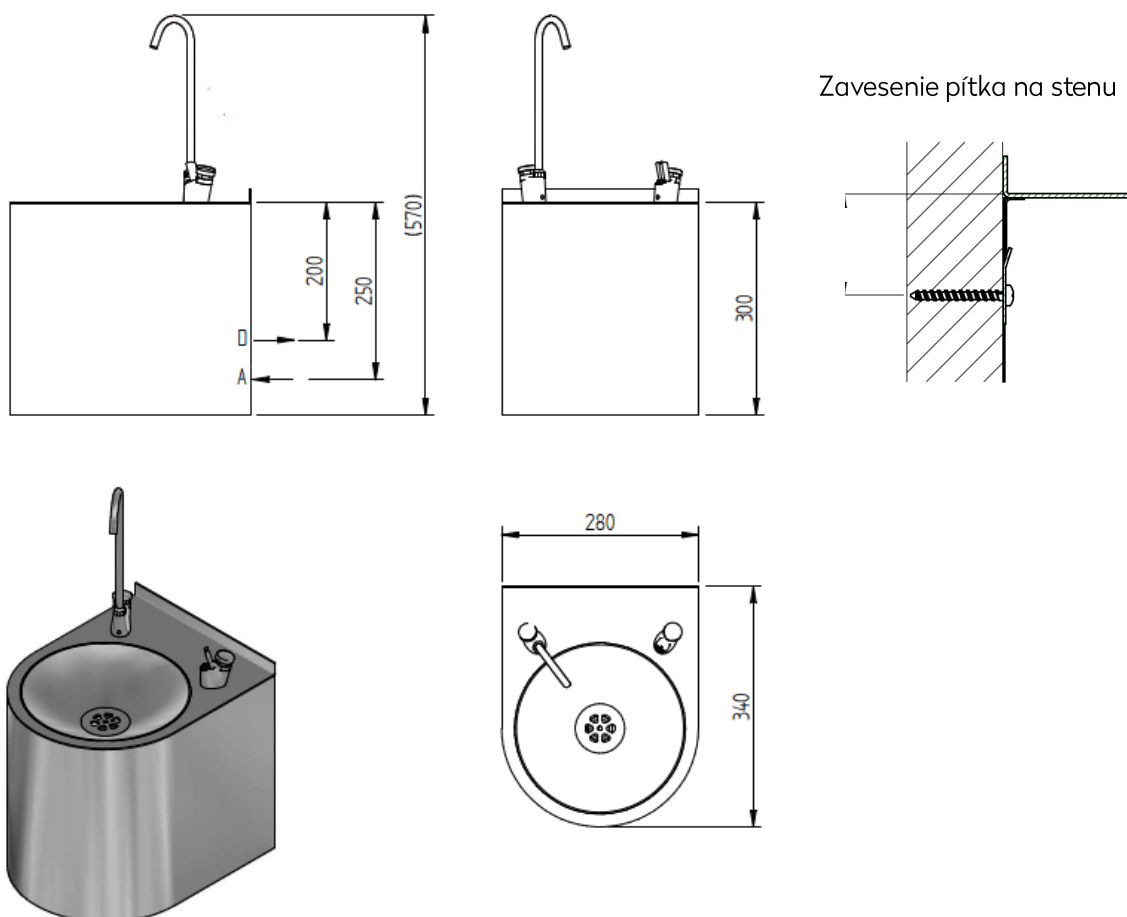

A – prívod vody trubka G 1/2" vnútorný
D – odpad d=40 mm